

# Bedienungsanleitung

## Operating instructions

### LED-A-400-B-E-R-OS-VX-MULTIVOLT



#### Updates Stand 09/22

- Helligkeit wurde um 5 % erhöht
- Lichtfarbe ändert sich von 6000 K auf 5000 K
- Keine Dimmung beim Hochfahren der Leuchte
- Keine automatische Umschaltung von Dauer Betrieb auf Bewegungsmeldermodus

#### Update status 09/22

- Brightness increased by 5%
- Light color changed from 6000 K to 5000 K
- No more dimming when lamp is booted
- No automatic switching from continuous operation to motion detection mode

#### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Technische Daten Technical data	LED-A-400-B-E-R-OS-VX-MULTIVOLT
Spannung Voltage	20-265 V AC/DC; EEK = D
Stromaufnahme Amperage	0,046 A
Leistung Power input	6,4 W
LED-Modul LED module	800 Lm
Bewegungsmelder Motion sensor	+/- 8 min.
Lichtfarbe Luminous colour	5000 K; CRI: 80
Durchgangsverdrahtung through-wiring	16 A
Vorsicherung Fuse	16 A
Gewicht Weight	650 gr
Abmessungen (LxBxH) Dimensions (LxWxH)	400 x 60 x 43 mm
Schutzart Degree of protection	IP 20
Schutzklasse Protection class	I
Temperaturbereich Temperatur range	-10 bis + 45°C
Lagertemperatur Storage temp.	-25°C bis + 60°C

#### PROGRAMMIERUNG

Nach Anschluss an die Betriebsspannung blinkt die Kontroll-LED Grün und die Leuchte geht in den Bewegungsmeldermodus über.

Durch einmaliges Beätigen des Tasters erlischt die LED und die Leuchte befindet sich im Dauerbetrieb.

Nach einer weiteren Betätigung leuchtet die LED Anzeige Rot auf und die Leuchte ist ausgeschaltet.

Grünes Licht = Bewegungsmeldermodus (8 min.)

Rotes Licht = Leuchte ist dauerhaft aus

Keine LED = Leuchte ist dauerhaft an

#### PROGRAMMING

*After connection to the operating voltage, the control LED flashes green and the light switches to motion detector mode.*

*By pressing the button once, the LED turns off and the light is in continuous operation.*

*After another press, the LED indicator lights up red and the lamp is switched off.*

*Green light = motion detector mode*

*Red light = light is permanently off*

*No LED = light is permanently on*





# Bedienungsanleitung

## Operating instructions

### LED-A-400-B-E-R-OS-VX-MULTIVOLT

#### EINBAULAGE / MOUNTING POSITION

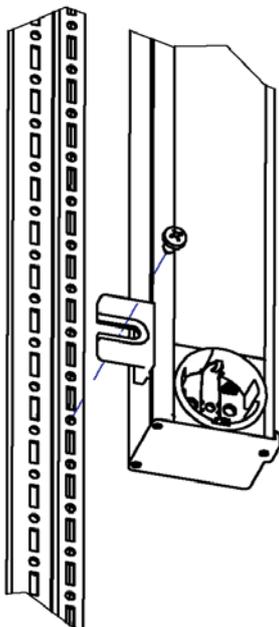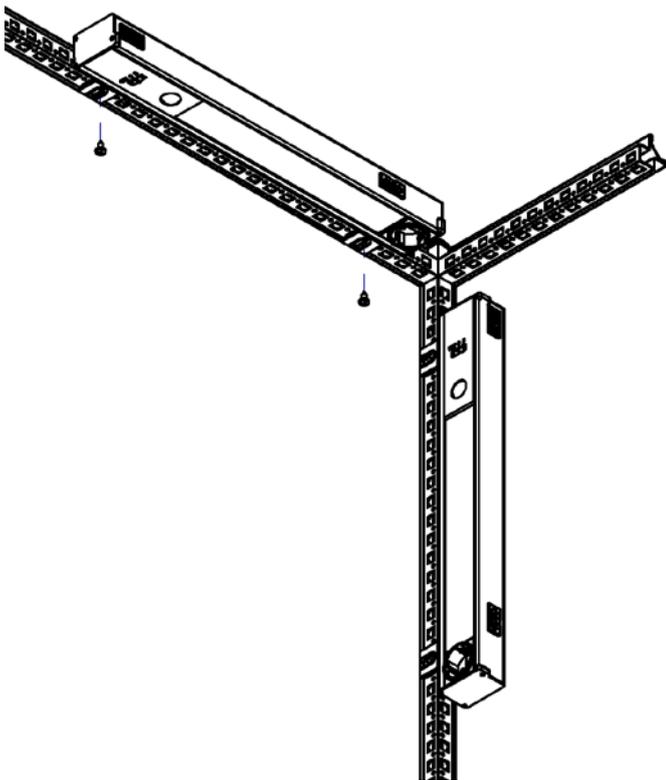

#### BENUTZUNG

1. Die Leuchten sind für die Betriebsnahme im Schaltschrank und zur dessen Ausleuchtung gedacht.
2. Integrierte Bewegungsmelder oder Türpositionsschalter dienen zum Starten der Leuchte bei Öffnung der Schaltschranktür.

#### ABNAHMEBEDINGUNGEN

1. Die hier genannten Modelle sind ausschließlich zum Einbau in Industrieschaltschränke bestimmt.
2. Es gilt die technischen Angaben des Typenschildes zu beachten.
3. Der Einbau darf nur von Elektrofachkräften erfolgen.
4. Die Montagefläche muss aus einem geeigneten Material bestehen und groß genug für die Montage der Leuchte sein.
5. Die herstellereigene Verbindung darf nur innerhalb des Schaltschranks verwendet werden.
6. Mit Steckdosen ausgestattete Leuchten dürfen nicht direkt auf dem Boden montiert werden.
7. Die Stromzufuhr zur Leuchte erfolgt über einen Schaltkreis mit einer Sicherung von max. 16 A.
8. Die nominale Umgebungstemperatur darf 45 °C nicht überschreiten.
9. Im Falle einer Beschädigung des Gehäuses oder der Anschlussleitung müssen Sie die Spannung abschalten und alle Stecker ziehen.
10. Achtung! Öffnen des Gehäuses ist verboten und lässt jegliche Garantie erlöschen.
11. Underwriters Laboratories Inc. Macht die endgültige Abnahme der Leuchte abhängig von ihrer Installation und ihrer Verwendung in der kompletten zur Abnahme vorgeführten Einrichtung.

#### UTILISATION

1. The lamps are designed for the installation and illumination of the switch cabinet.
2. Integrated motion detectors or door position switches are used for starting the lamp at the opening of the cabinet door.

#### CONDITIONS OF ACCEPTABILITY

1. Models in this file are intended to be installed in industrial control panels only.
2. It is important to observe the technical data on the nameplate.
3. The installation must be carried out by qualified electricians.
4. The mounting surface shall be of suitable material and size to close off the open mounting area of the luminaire .
5. The proprietary supply connection shall be used inside of a panel enclosure only.
6. Equipped with receptacle the luminaire shall not be ground-mounted.
7. The luminaire shall be supplied by a branch circuit fused with not more than a 16 A fuse.
8. The nominal ambient shall not exceed 45°C.
9. In the event of damage to the housing or the connection cable, you must switch off the power and unplug all connectors.
10. Attention! Opening the housing is prohibited and will void any warranty.
11. The final acceptance of the Luminaire is dependent upon its installation and use in complete equipment submitted to Underwriters Laboratories.